

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 587/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 587/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych systemu *DURWIN*, opisanych w sprawozdaniu 587/B-2011, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

Wyniki badań		
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica	Skrzydło/ ościeżnica z okapnik
U_f [W/m ² K]	1,3	2,5
Ψ [W/mK]	0,056	0,050
U_{g_2} [W/m ² K]	1,0	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	1,3	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.		

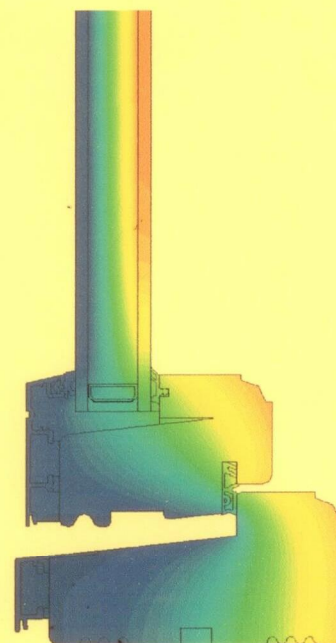

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
 mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wojtowicz
 mgr inż. Bogdan Wojtowicz

 Dąbrowa Górnicza, dnia 1 sierpnia 2011 r.