

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1


Nr 876/B – 2012 – 5

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, należących do systemu **ISOTHERM 85**, opisanych w sprawozdaniu 876/B-2012, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań	
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica
U_f [W/m ² K]	1,1
Ψ [W/mK]	0,044
U_g [W/m ² K]	0,5
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,8

Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.

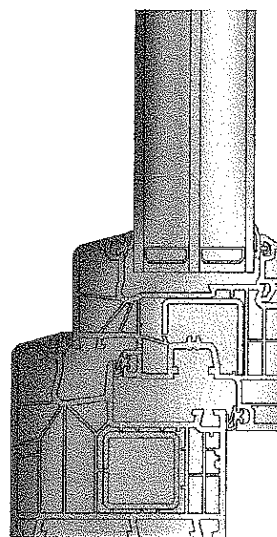

Kierownik Jakości

mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 24 września 2012 r.