



Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
 NIP 625-21-29-966
 Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
 Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416


AB 661

Załącznik nr 12 do sprawozdania 818/B-2008

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1:2006 Nr 818/B – 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych opisanych w sprawozdaniu 818/B-2008, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
 ul. Wspólna 2
 62-400 Słupca

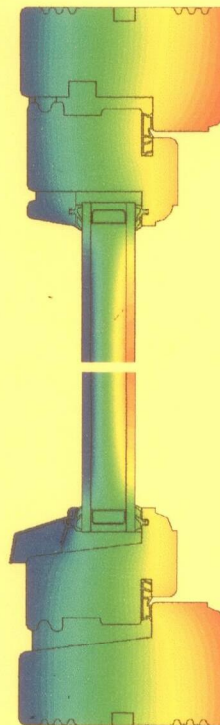

Wyniki badań		
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica	Skrzydło/ ościeżnica z okapnik
U_f [W/m ² K]	1,4	1,5
Ψ [W/mK]	0,066	0,069
U_{g2} [W/m ² K]	1,0	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	1,3	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1.		

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła
 mgr inż. Andrzej Żyła

“LTB” LABORATORIUM
 TECHNIKI BUDOWLANEJ S.C.
 B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
 41-306 DĄBROWA GÓRNICZA
 ul. Łaski 83

Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz
 mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 09 grudnia 2008 r.