

LTB

Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A. Żyła, M. Żyła
41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Łaski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827



tel/ fax (0-...) (32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35
Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

AB 661


Załącznik nr 1 do sprawozdania 588/B-2011

Świadectwo Badań Wstępnych Typu do normy PN-EN 14351-1+A1 Nr 588/B – 2011

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło wg norm PN-EN ISO 10077-1:2007 i PN-EN ISO 10077-2:2005 obliczenia cieplne okien i drzwi balkonowych, należących do systemu THERMAX 2 ULTRA, opisanych w sprawozdaniu 588/B-2011, na zlecenie firmy:

„SŁOWIŃSCY” sp. j.
ul. Wspólna 2
62-400 Słupca

Wyniki badań		
Złożenie elementów	Skrzydło/ ościeżnica pion i górny poziom	Skrzydło/ ościeżnica dolny poziom
U_f [W/m ² K]	0,9	0,9
Ψ [W/mK]	0,052	0,052
U_{g_2} [W/m ² K]	0,5	
U_w [W/m ² K] dla okna 1,23x1,48 m	0,7	
Wyniki badań odnoszą się jedynie do badanej próbki i warunków badania. Deklarowanie parametrów dla innych obiektów należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 14351-1+A1.		

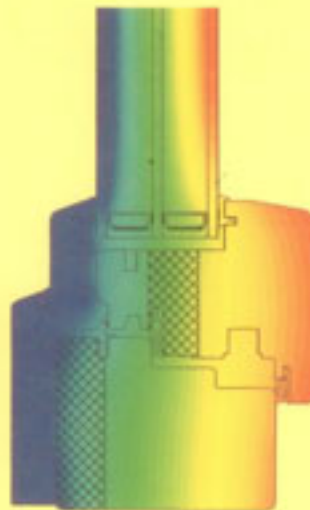

Kierownik Jakości

Andrzej Żyła

mgr inż. Andrzej Żyła



Kierownik Techniczny

Bogdan Wójtowicz

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 21 lipca 2011 r.